



Allgäu Netz Standard - Kleinwandlerschrank

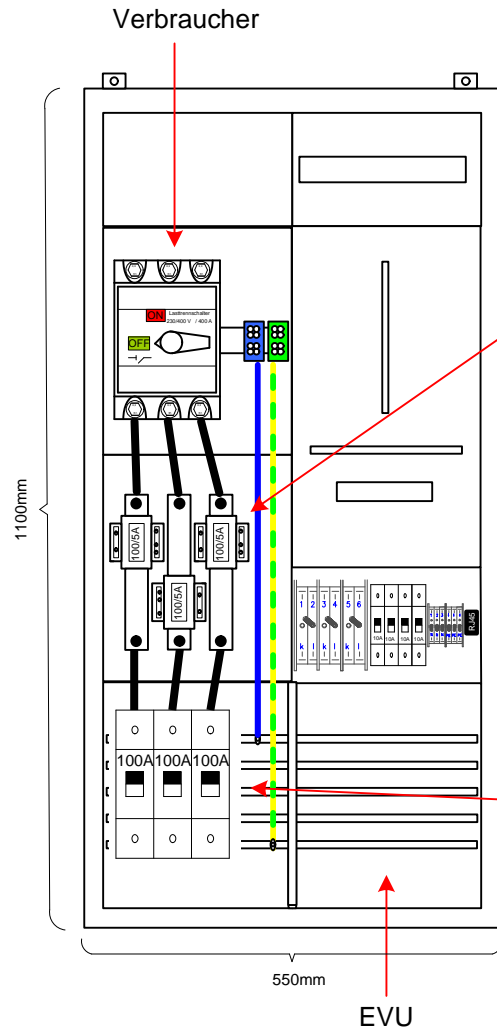


- Einbau Wandler und Zähler nach Abstimmung mit dem Netzbetreiber
- Verdrahtungssatz Sekunder wird durch Hersteller mitgeliefert
- nicht geeignet für Fernauslesung (Verbraucher größer als 100000kWh/Jahr)
- nur für eine Energierichtung

- Prüfklemme

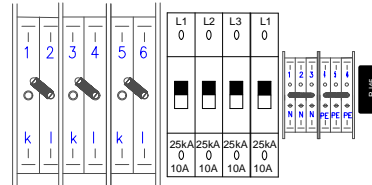

- SHS Max. 100A

		Kleinwandleranlage	
GRÖSSE	Beab J. Klitzka	ZEICHN.NR.	REV. 1.1
MASSSTAB	1:10	02.2016	BLATT 1 VON 1