

in der „Kundenanlage“



TAB Sanierung



- Antrag stellen (Inbetriebsetzungs- /Änderungsanzeige)
- Vorschriften beachten
- Gemeinsam einen geeigneten Platz suchen

TAB Sanierung



Hausanschlusskasten

- Keine Möglichkeit für 5-poligen Anschluss
- Beim Antrag schon mal ein Hinweis auf´n alten HAK
- Der HAK wird kostenlos und schnell möglichst ausgewechselt

TAB Sanierung



AllgäuNetz - Illerstraße 18 - D - 87435 Kempten (Allgäu)

Datum: 28.05.2018

87471 Durach

Ansprechpartner:
Herr Andreas Schöferle
Telefon-Nr.: 0831 96006-448
Telefax-Nr.: 0831 96006-451
E-Mail.: andreas.schoeferte@allgaeunetz.com

Information für den Elektrotechniker

Vorgangsnummer: [REDACTED]

Ort der Anlage:

[REDACTED] 87437 Kempten

Kunde:

Post:

[REDACTED]

Maßnahme:

Vorbereitung nach Erneuerung der Zähleranlage. Betrieb mit SH-Schalter: je WE E 35A, WE 1. OG links mit DEH E 50A, Allgemein E 25A. Die Hausanschlussicherung beträgt je Hauptleitung 50A.

Festlegung durch die AllgäuNetz GmbH und Co. KG

Die oben bezeichnete Anlage kann entsprechend den derzeit gültigen behördlichen Vorschriften, den VDE-Bestimmungen und den technischen Anschlussbedingungen (TAB) ausgeführt werden.

Falls notwendig, erhalten Sie von uns vor Ort nähere Angaben über die Verlegung der Hauptleitung(en) und die Anbringung der Messeinrichtungen.

Bitte melden Sie uns rechtzeitig die Fertigstellung der Anlage über unser Formblatt „Inbetriebsetzungs-/Änderungsanzeige“.

Mit freundlichen Grüßen
AllgäuNetz GmbH und Co. KG

Dieses maschinengefertigte Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.

Information für den Elektriker

Maßnahmen Text

je WE E 35A

1.OG links E 50A

Allgemein E 25A

eventuell Monteur mitgeben

TAB Sanierung




Zählermontage nach Absprache



Umstellung Freileitung auf Kabel



5-polig angeschlossen

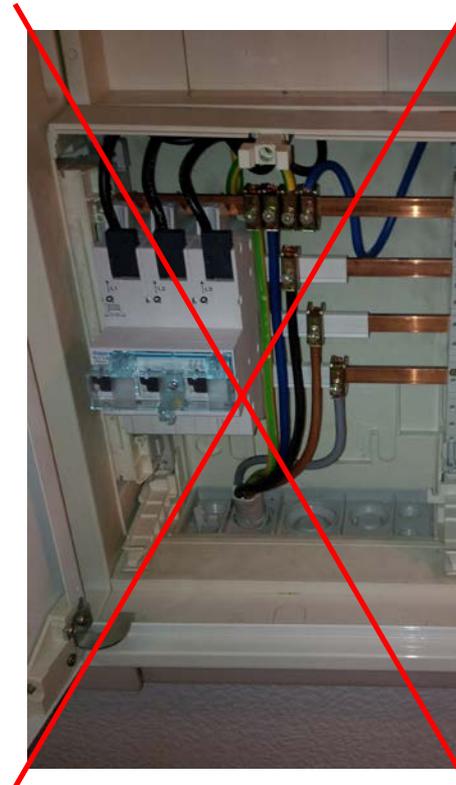

5-polig angeschlossen

Unzulässige „Wiedervereinigung“ von N- und PE-Leiter

Umstellung Freileitung auf Kabel



Entweder die fünfte Sammelschiene nachrüsten
oder
4-polig anschließen und blaue Ader isolieren

Erweiterung von Anlagen

Erweiterung auf Drehstrom

Wir empfehlen einen SH Schalter nachzurüsten.



Erweiterung von Anlagen



Einbau zusätzlicher Zähler

- Wir empfehlen einen SH Schalter nachzurüsten.
- Ist kein Vorschalter vorhanden, dann muss ein SH Schalter eingebaut werden.

Oberer Anschlussraum



- Hauptleitungsabzweigklemme
- Betriebsmittel des Netzbetreibers
- Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter, Max. 6 TE nur Wechselstromkreise

Zähleranschlussssäulen



Die Einhaltung der Schutzmaßnahme (Erdung) ist durch den Kunden zu gewährleisten.

Bei längerem Kabelgraben wird Bandeisen vom AllgäuNetz mitverlegt.

Anschluss an Potentialausgleichsschiene und Messung der Erdwiderstände wird durch Installateur durchgeführt.

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
und weiterhin auf Gute Zusammenarbeit**

Haben Sie Fragen?