




# Allgäu Netz Standard - Wandlerschrank

## Ausrüstungsatz für Allgäu Netz

- Strompfadleitungen: H07V-U 4 mm<sup>2</sup>
- Spannungspfadleitungen: NSGAFÖU 2,5 mm<sup>2</sup>
- Prüfklemme

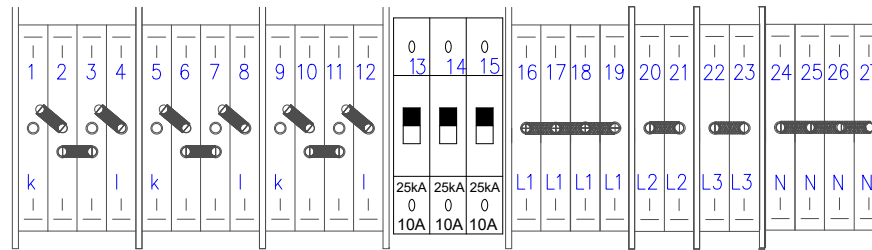

- CU-Laschen für Wandlerauflage

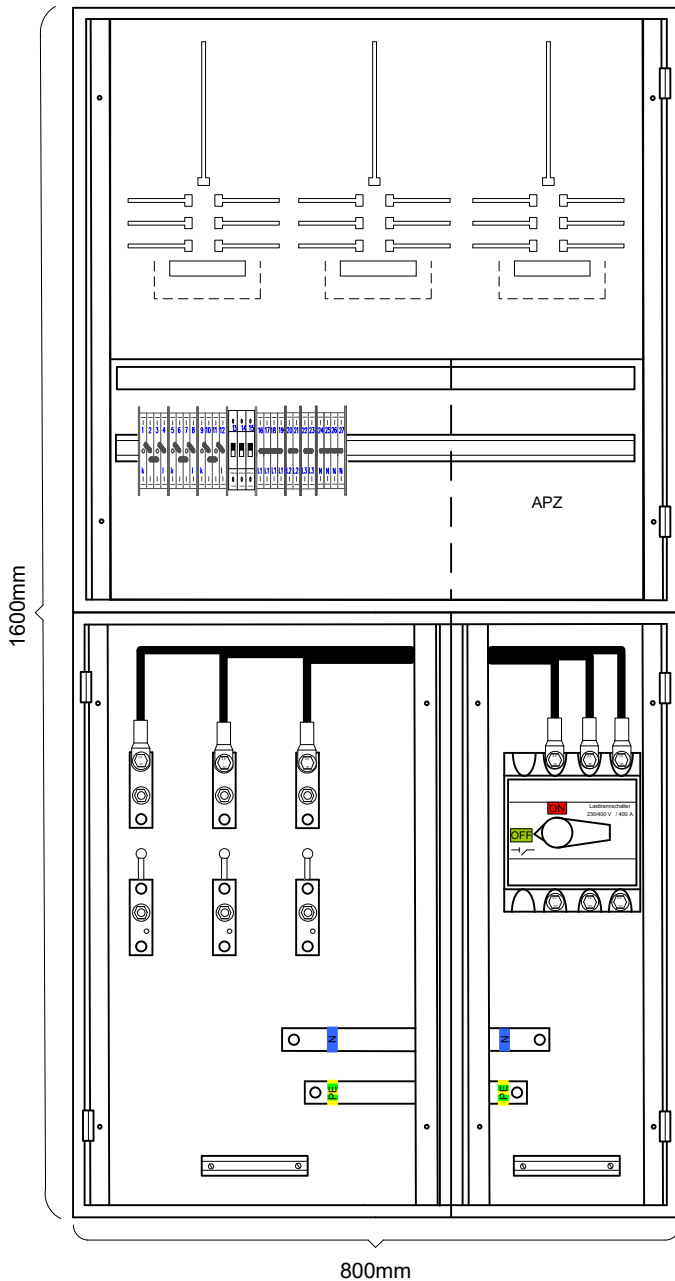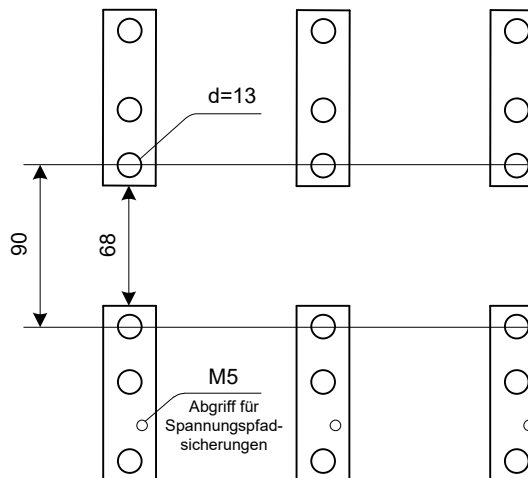

		Allgäu Netz Standard - Wandlerschrank			
		Beispiel für eine Standard-Wandlermessung			
GRÖSSE	Beab	ZEICHN.NR.		REV.	
	J. Klatzka	NWZ 1		1.0	
MASSSTAB	1:10	05.2019	BLATT	1 VON 1	