



# Allgäu Netz Standard - Kleinwandlerschrank

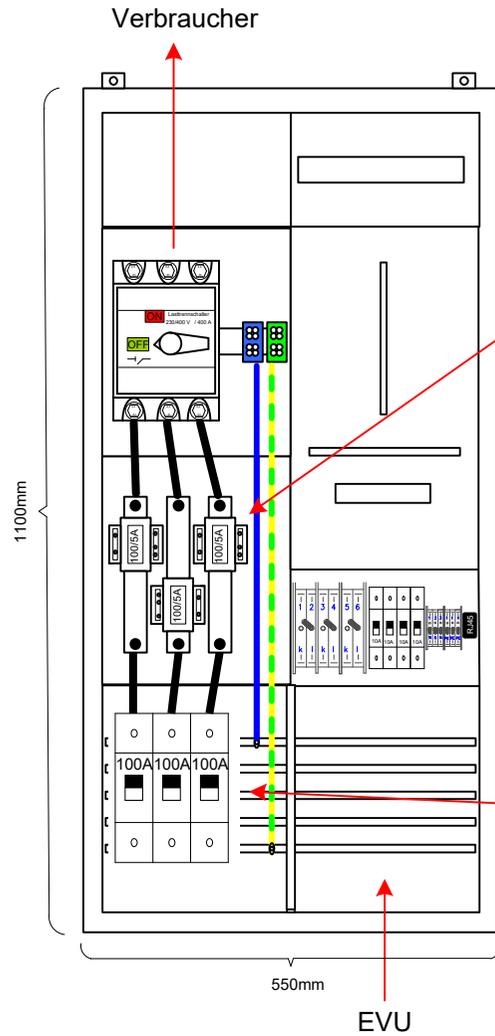

- Einbau Wandler und Zähler nach Abstimmung mit dem Netzbetreiber/Messstellenbetreiber
- Verdrahtungssatz Sekundär wird durch Hersteller mitgeliefert
- nicht geeignet für Fernauslesung (Verbraucher größer als 100000kWh/Jahr)

- nur für eine Energierichtung

- Prüfklemme

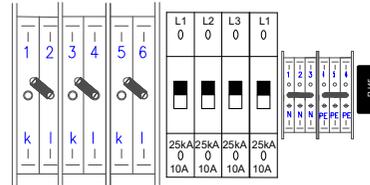

- SHS Max. 100A

	Kleinwandleranlage		
	Beispielplan für eine Kleinwandleranlage		
GRÖSSE	Beab J. Klatzka	ZEICHN.NR.	REV. 1.1
MASSTAB	1:10	05.2019	BLATT 1 VON 1